


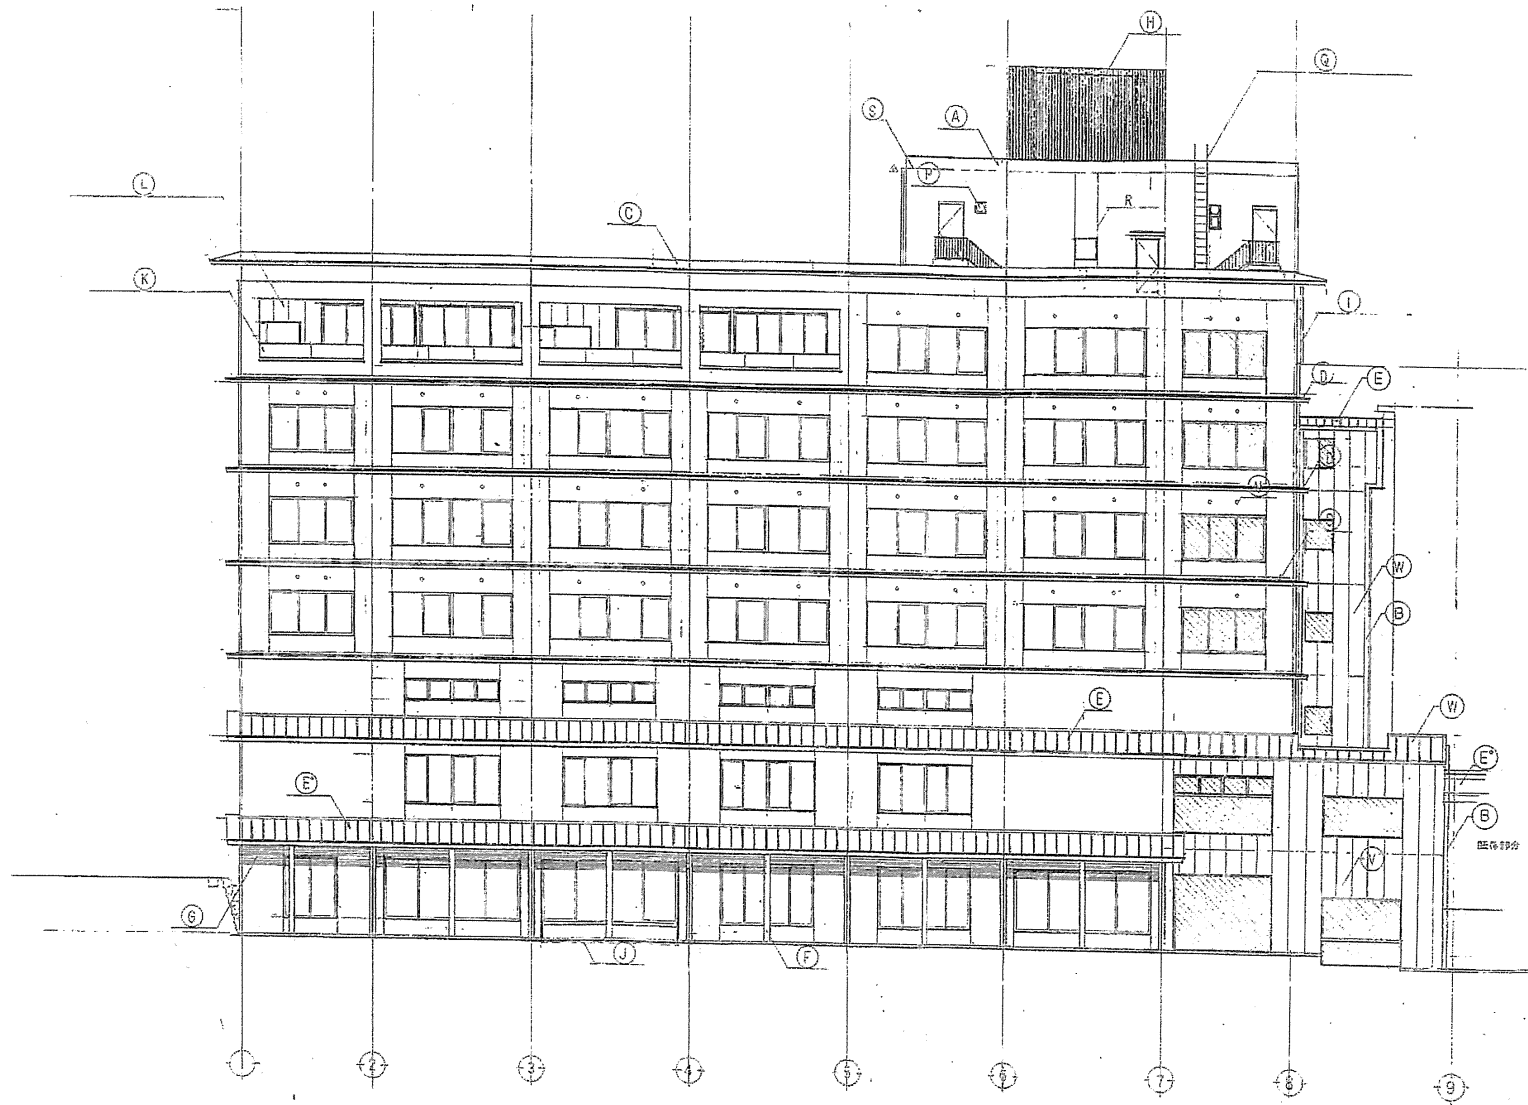

凡例

A	コンクリート打放ノ上吹付タイル
B	Exp.Joint アルミ製
C	コンクリート打放ノ上カラー一枚t=0.6平葺
D	コンクリート打放ノ上フッ素樹脂塗膜t=0.6平葺
E	カラー一枚t=0.5 互換系(丸型ハズレ)
F	250φコンクリート打放吹付タイル
G	壁
H	格子 アルミ製
I	壁紙 SGPφ=100.エポキシ塗膜
J	池
K	アルミ手摺
L	アスロックt=60ノ上 マジックコート吹付
M	カリコケ吹付タイル
N	ガラス
O	SUS板フード
P	換気扇
Q	屋根材 SUS板
R	防雨目地 W=20
S	打放目地 W=25
T	丸型 SUSφ100
U	バンドカバー 100φ
V	アスロックt=50xL吹付タイル
W	ALCφ100xL吹付タイル



Z断材:FRP系


東立面図

凡例

A	コンクリート打放ノ上吹付タイル
B	Exp-Joint アルミ製
C	コンクリート打放ノ上カラー鉄板 $t=0.6$ 平葺
D	コンクリート打放ノ上ツッパ樹脂鉄板 $t=0.6$ 平葺
E	カラー鉄板 $t=0.5$ 瓦持葺(丸型は $t=0.5$ で示す)
F	250 ϕ コンクリート打放吹付タイル
G	座 サラン竹
H	缶子 アルミ製
I	壁紙 SGP $\phi=100$,エポキシ塗装
J	池
K	アルミ手摺
L	アスロック $t=60$ ノ上吹付タイル
M	タイル
N	ガウリ
O	SUS製フード
P	換気扇
Q	クランプ SUS製
R	防犯目地 W=20
S	打釘目地 W=25
T	丸堀 SUS $\phi 100$
U	ALC $t=100$ ノ上吹付タイル

※補注はS系

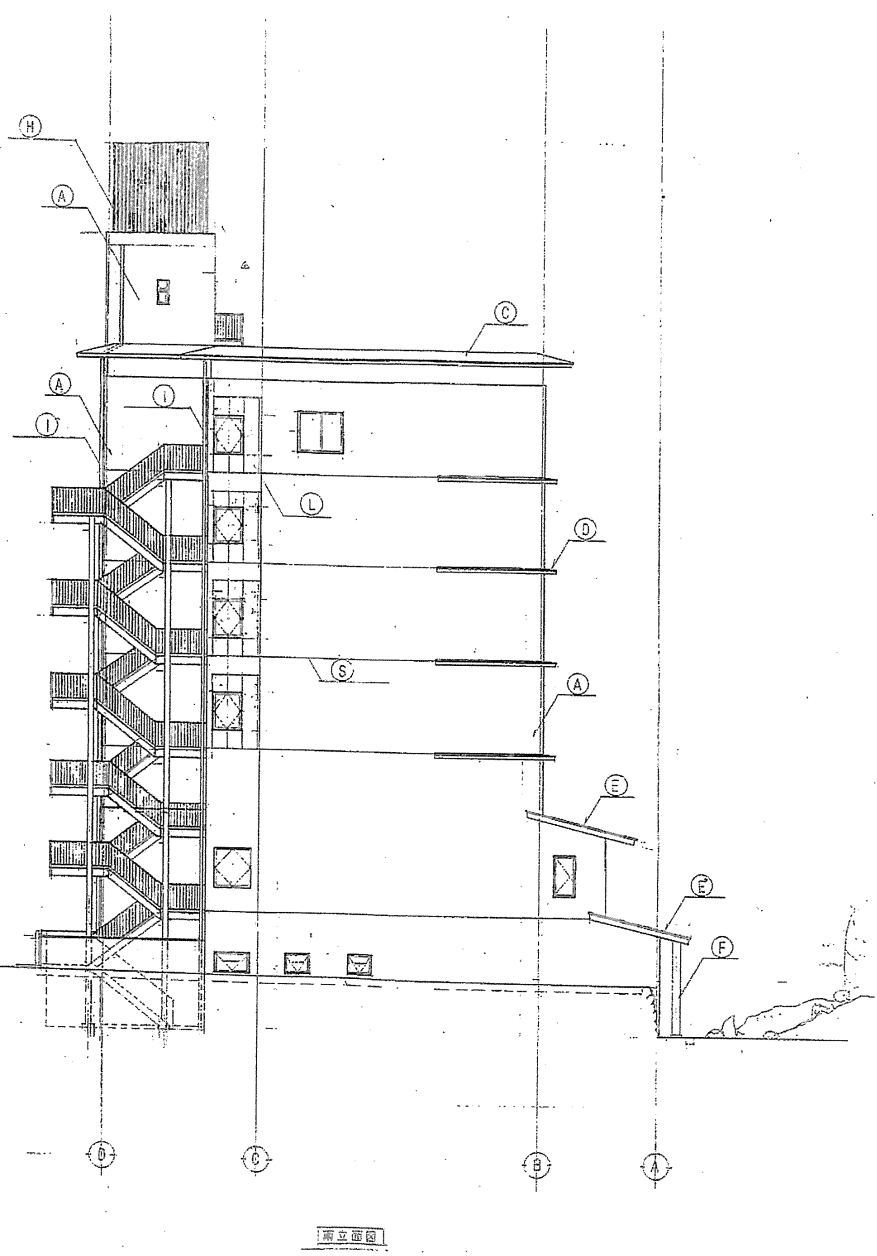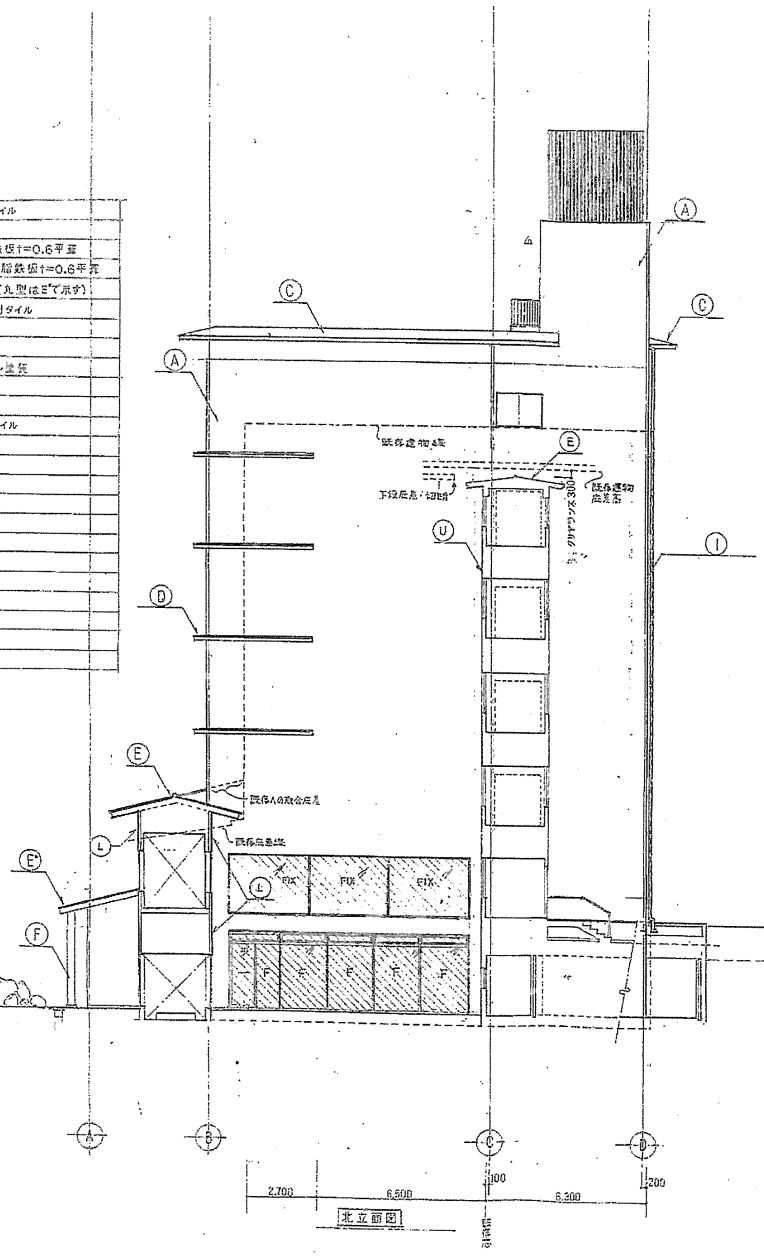

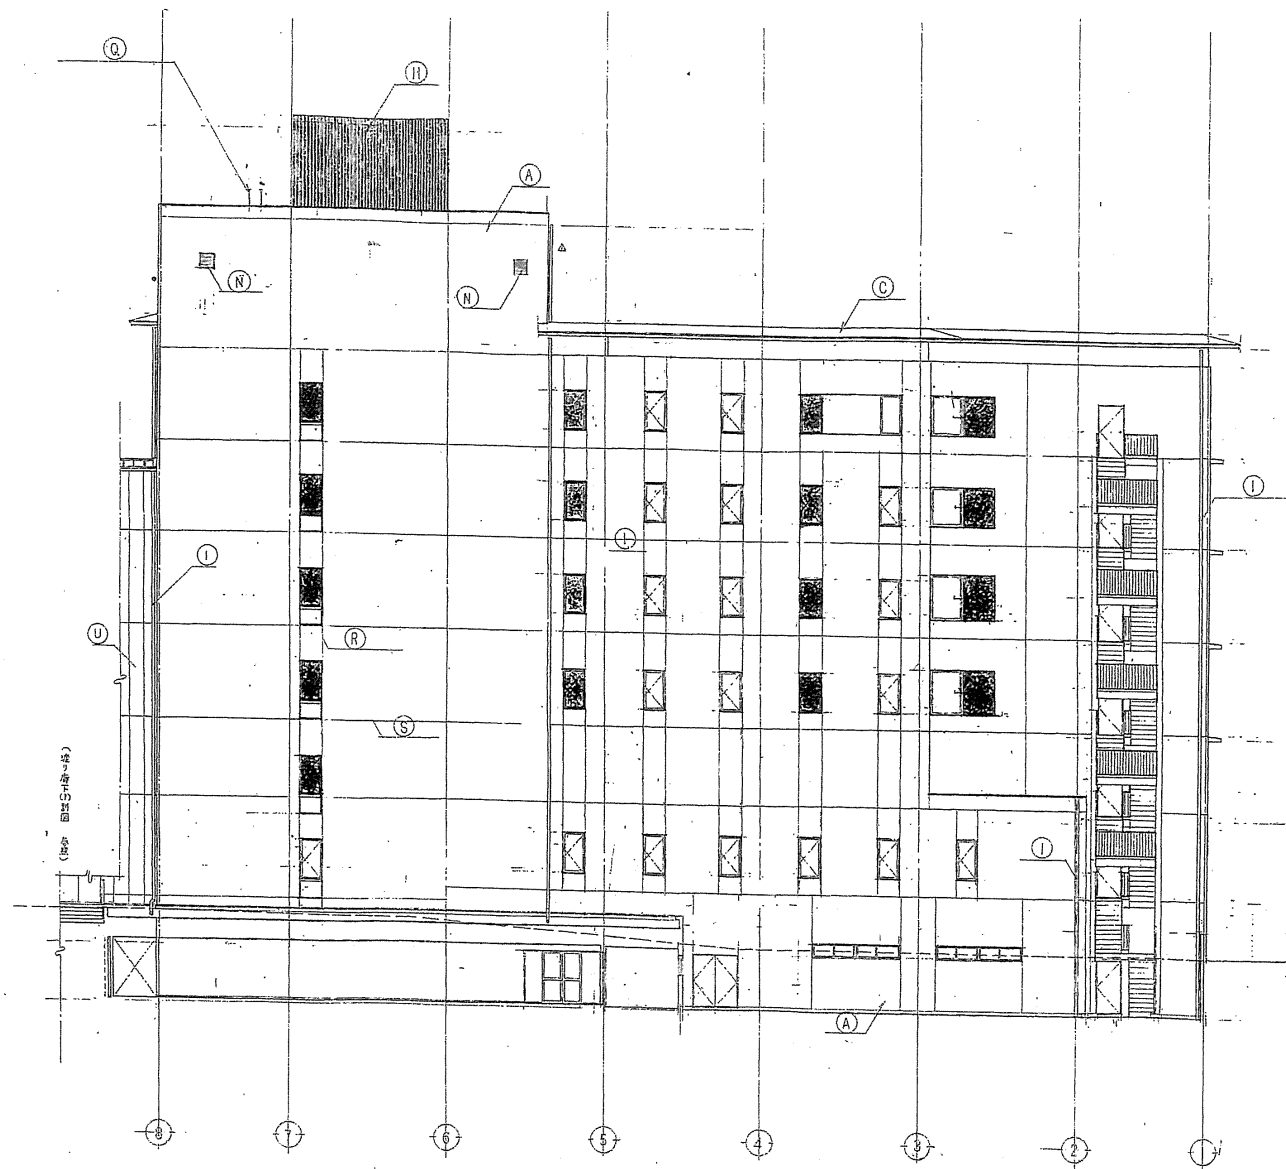


凡例

A	コンクリート打放ノ上吹付タイル
B	Exp.Joint アルミ製
C	コンクリート打放ノ上カラー鉄板 $t=0.6$ 平葺
D	コンクリート打放ノ上フッソ樹脂鉄板 $t=0.6$ 平葺
E	カラー鉄板 $t=0.5$ 瓦葺 丸型
F	250 ϕ コンクリート打放吹付タイル
G	厚サラス竹
H	格子 アルミ製
I	壁紙 SGP $\phi=100$,エポキシ塗装
J	池
K	アルミ手摺
L	アスロック $t=60$ ノ上吹付タイル
M	キリヨケ
N	ガラス
O	SUS製フード
P	換気扇
Q	タラップ SUS製
R	防錆目地 W=20
S	打越目地 W=25
T	丸端 SUS $\phi 100$
U	ALC $t=100$,吹付タイル位上

開口部 閉鎖出入口

西立面図

設計年月日 2022.6.23	竣工年月日	株式会社 亦野建築設計事務所	工事名称 令和4年度 旧一葉亭解体工事	図面番号 A-021
変更年月日		1級建築士事務所登録 群馬県知事登録 第498号	図面名 立面図 3	
		1級建築士 大臣登録 第337237号 角田 泰幸	縮尺 A1:1/100 A3:1/200	
			保管番号	頁 21

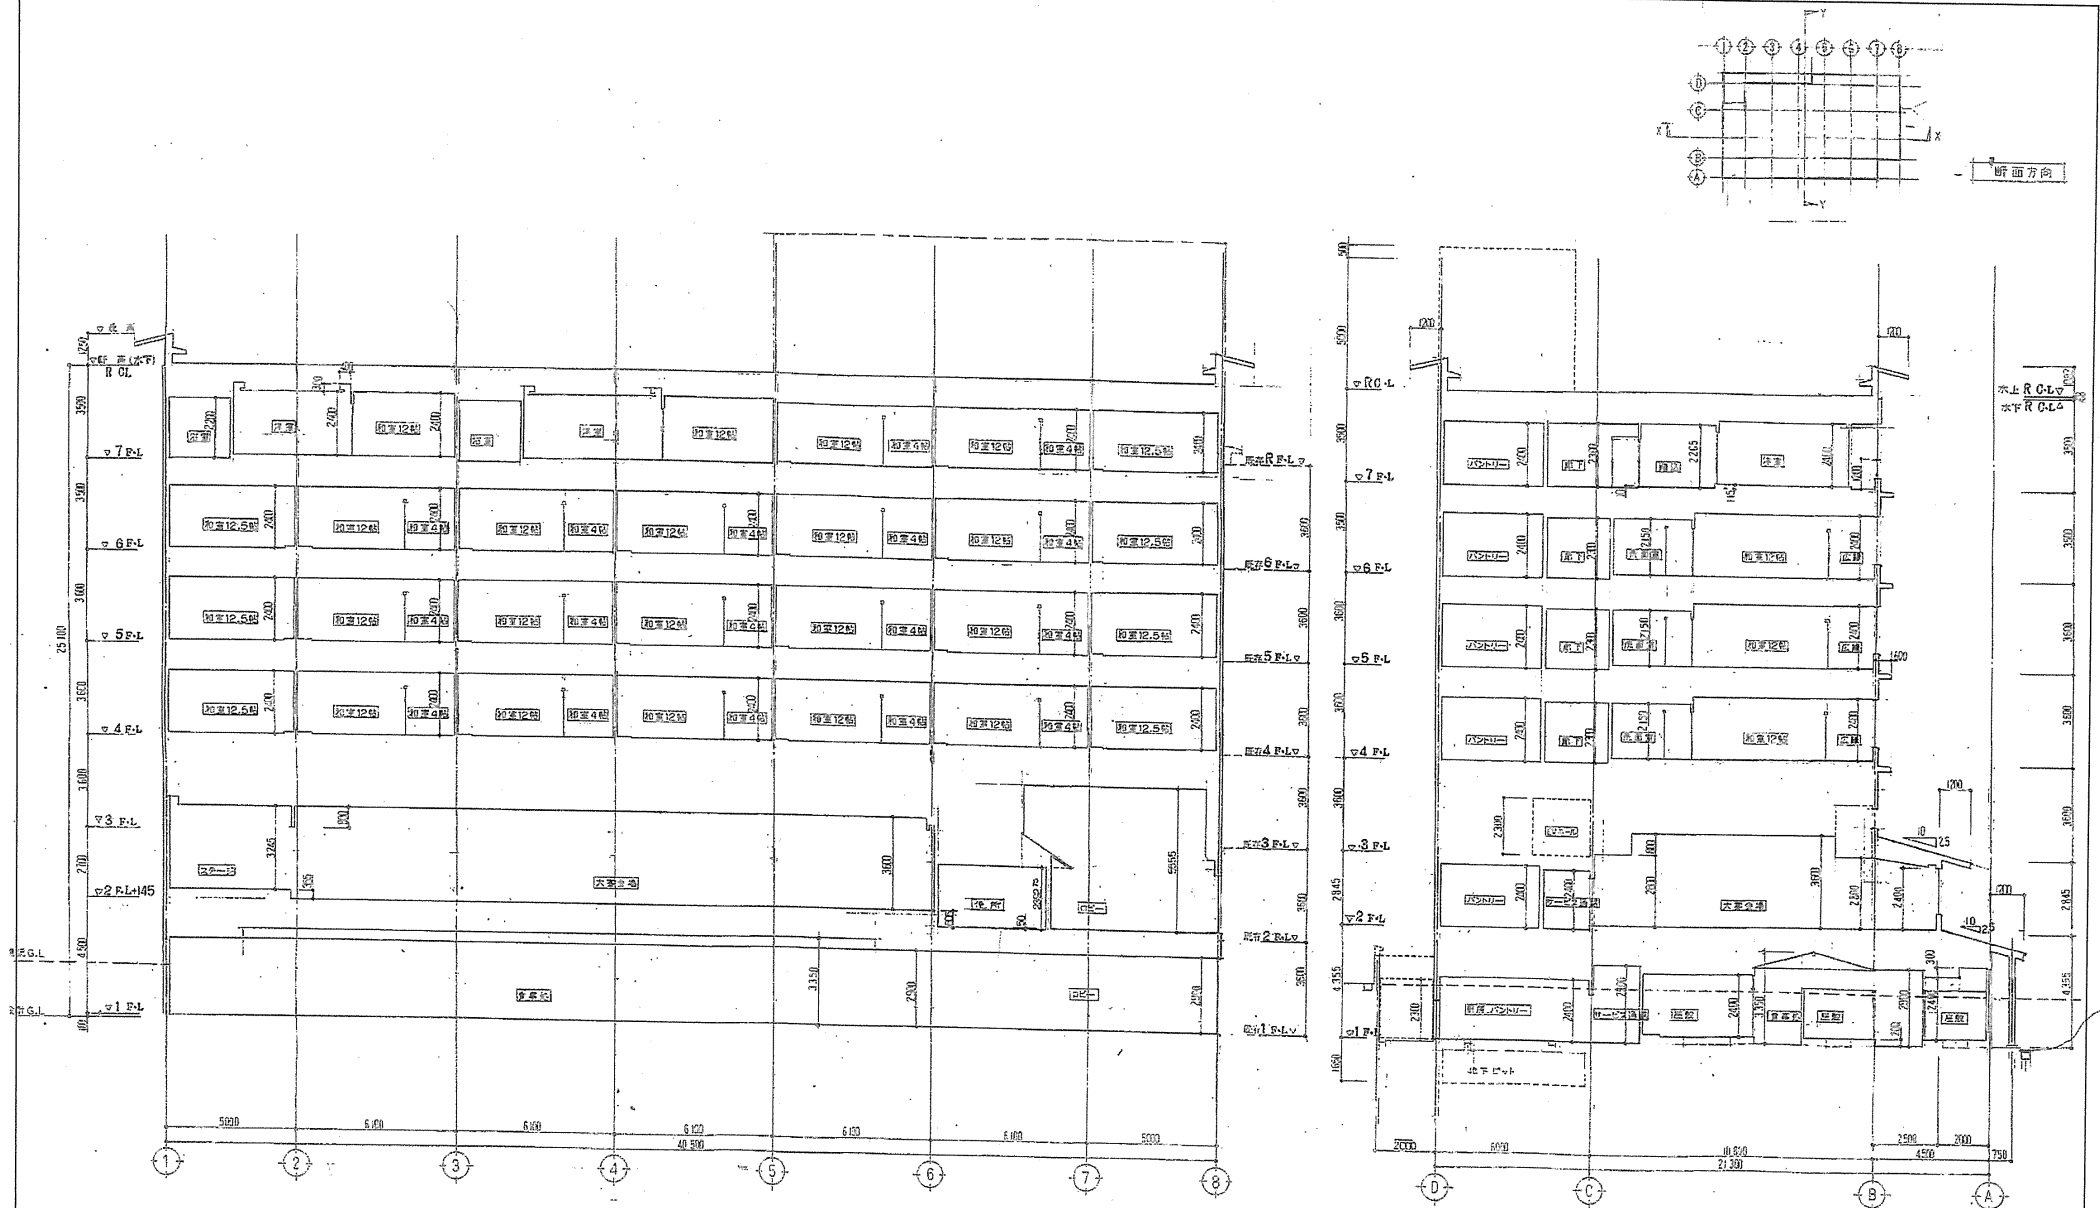

X-X 断面図

Y-Y 断面図

PR

P1

R

7

6

5


4


3


2

1

B1

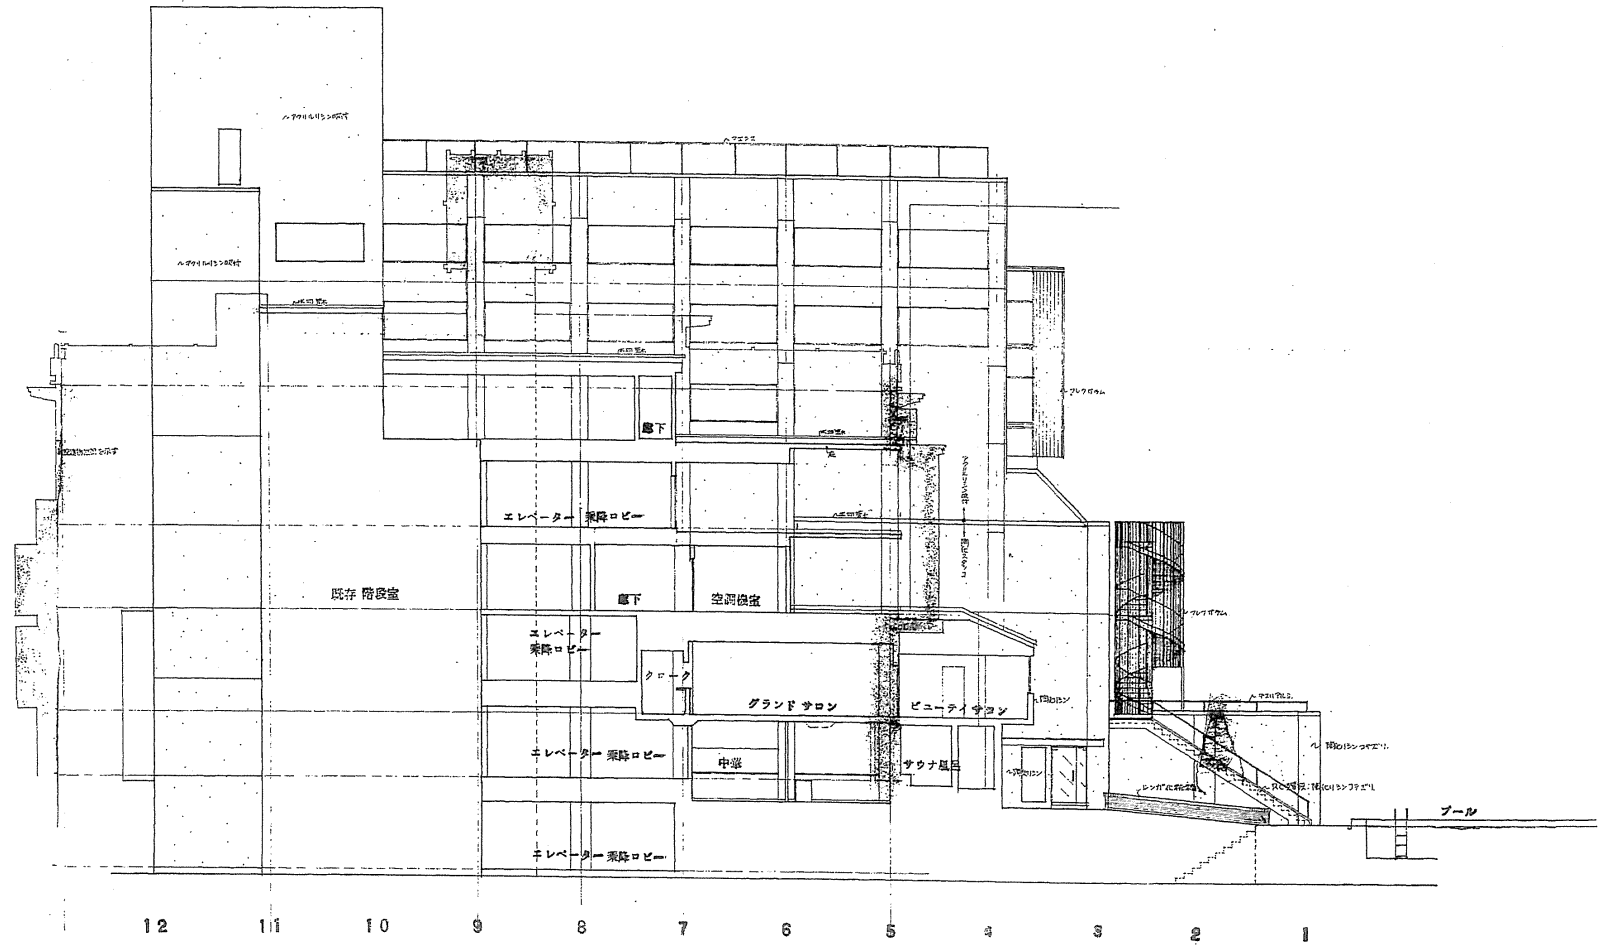

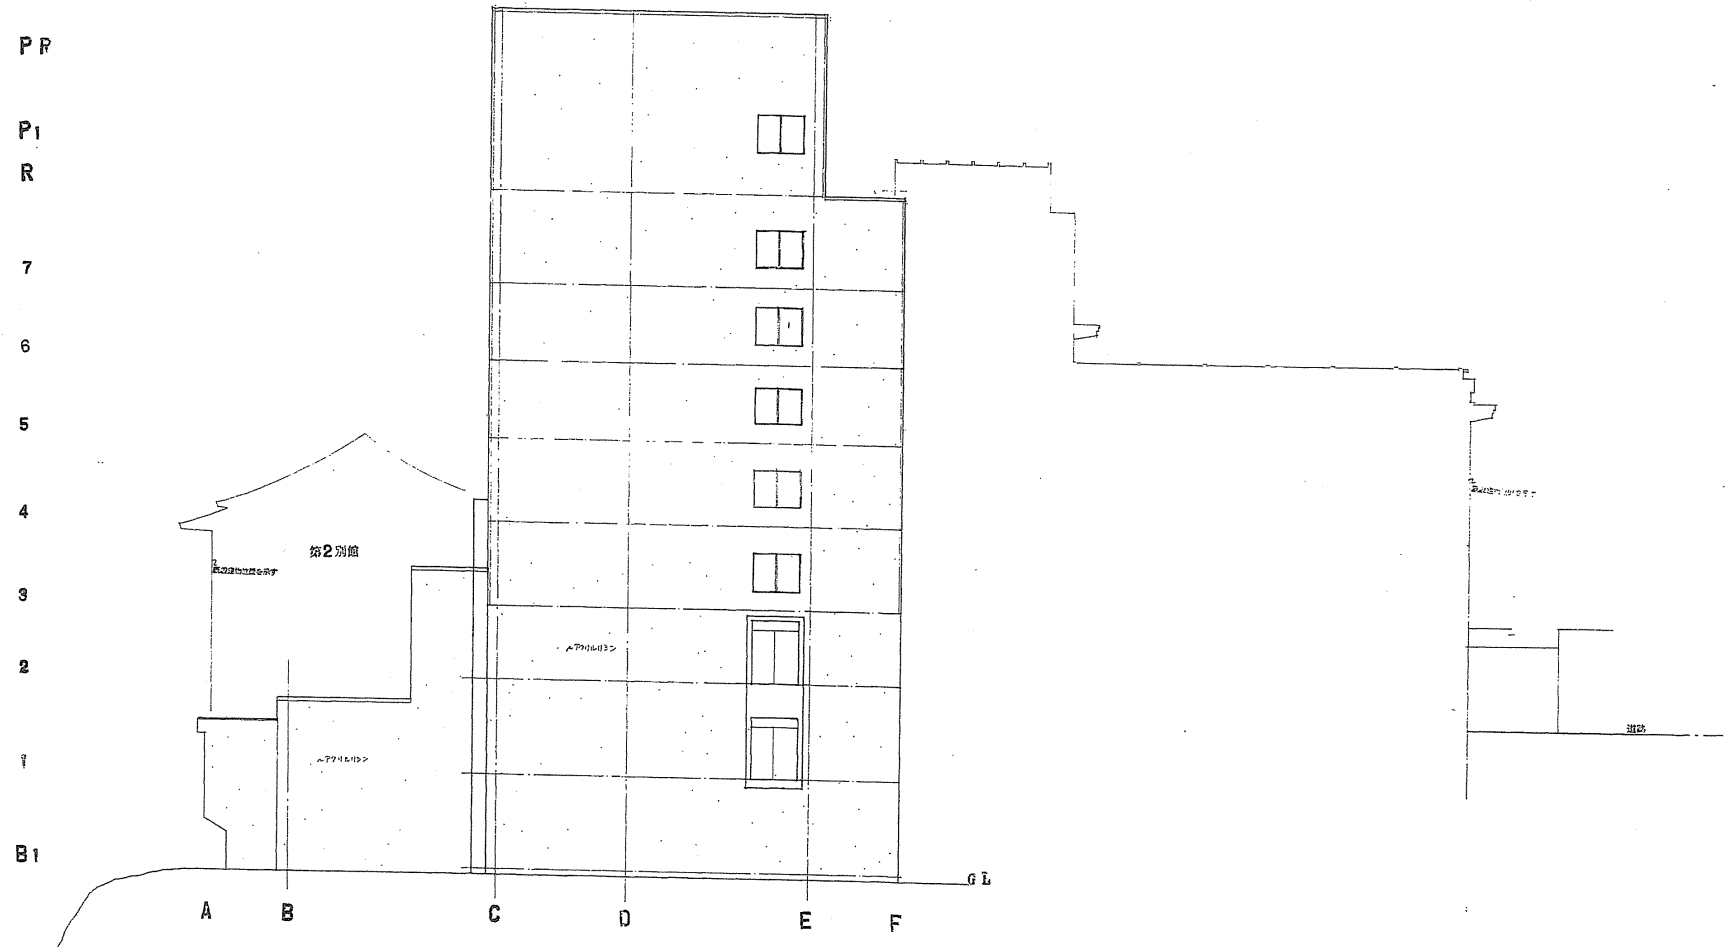

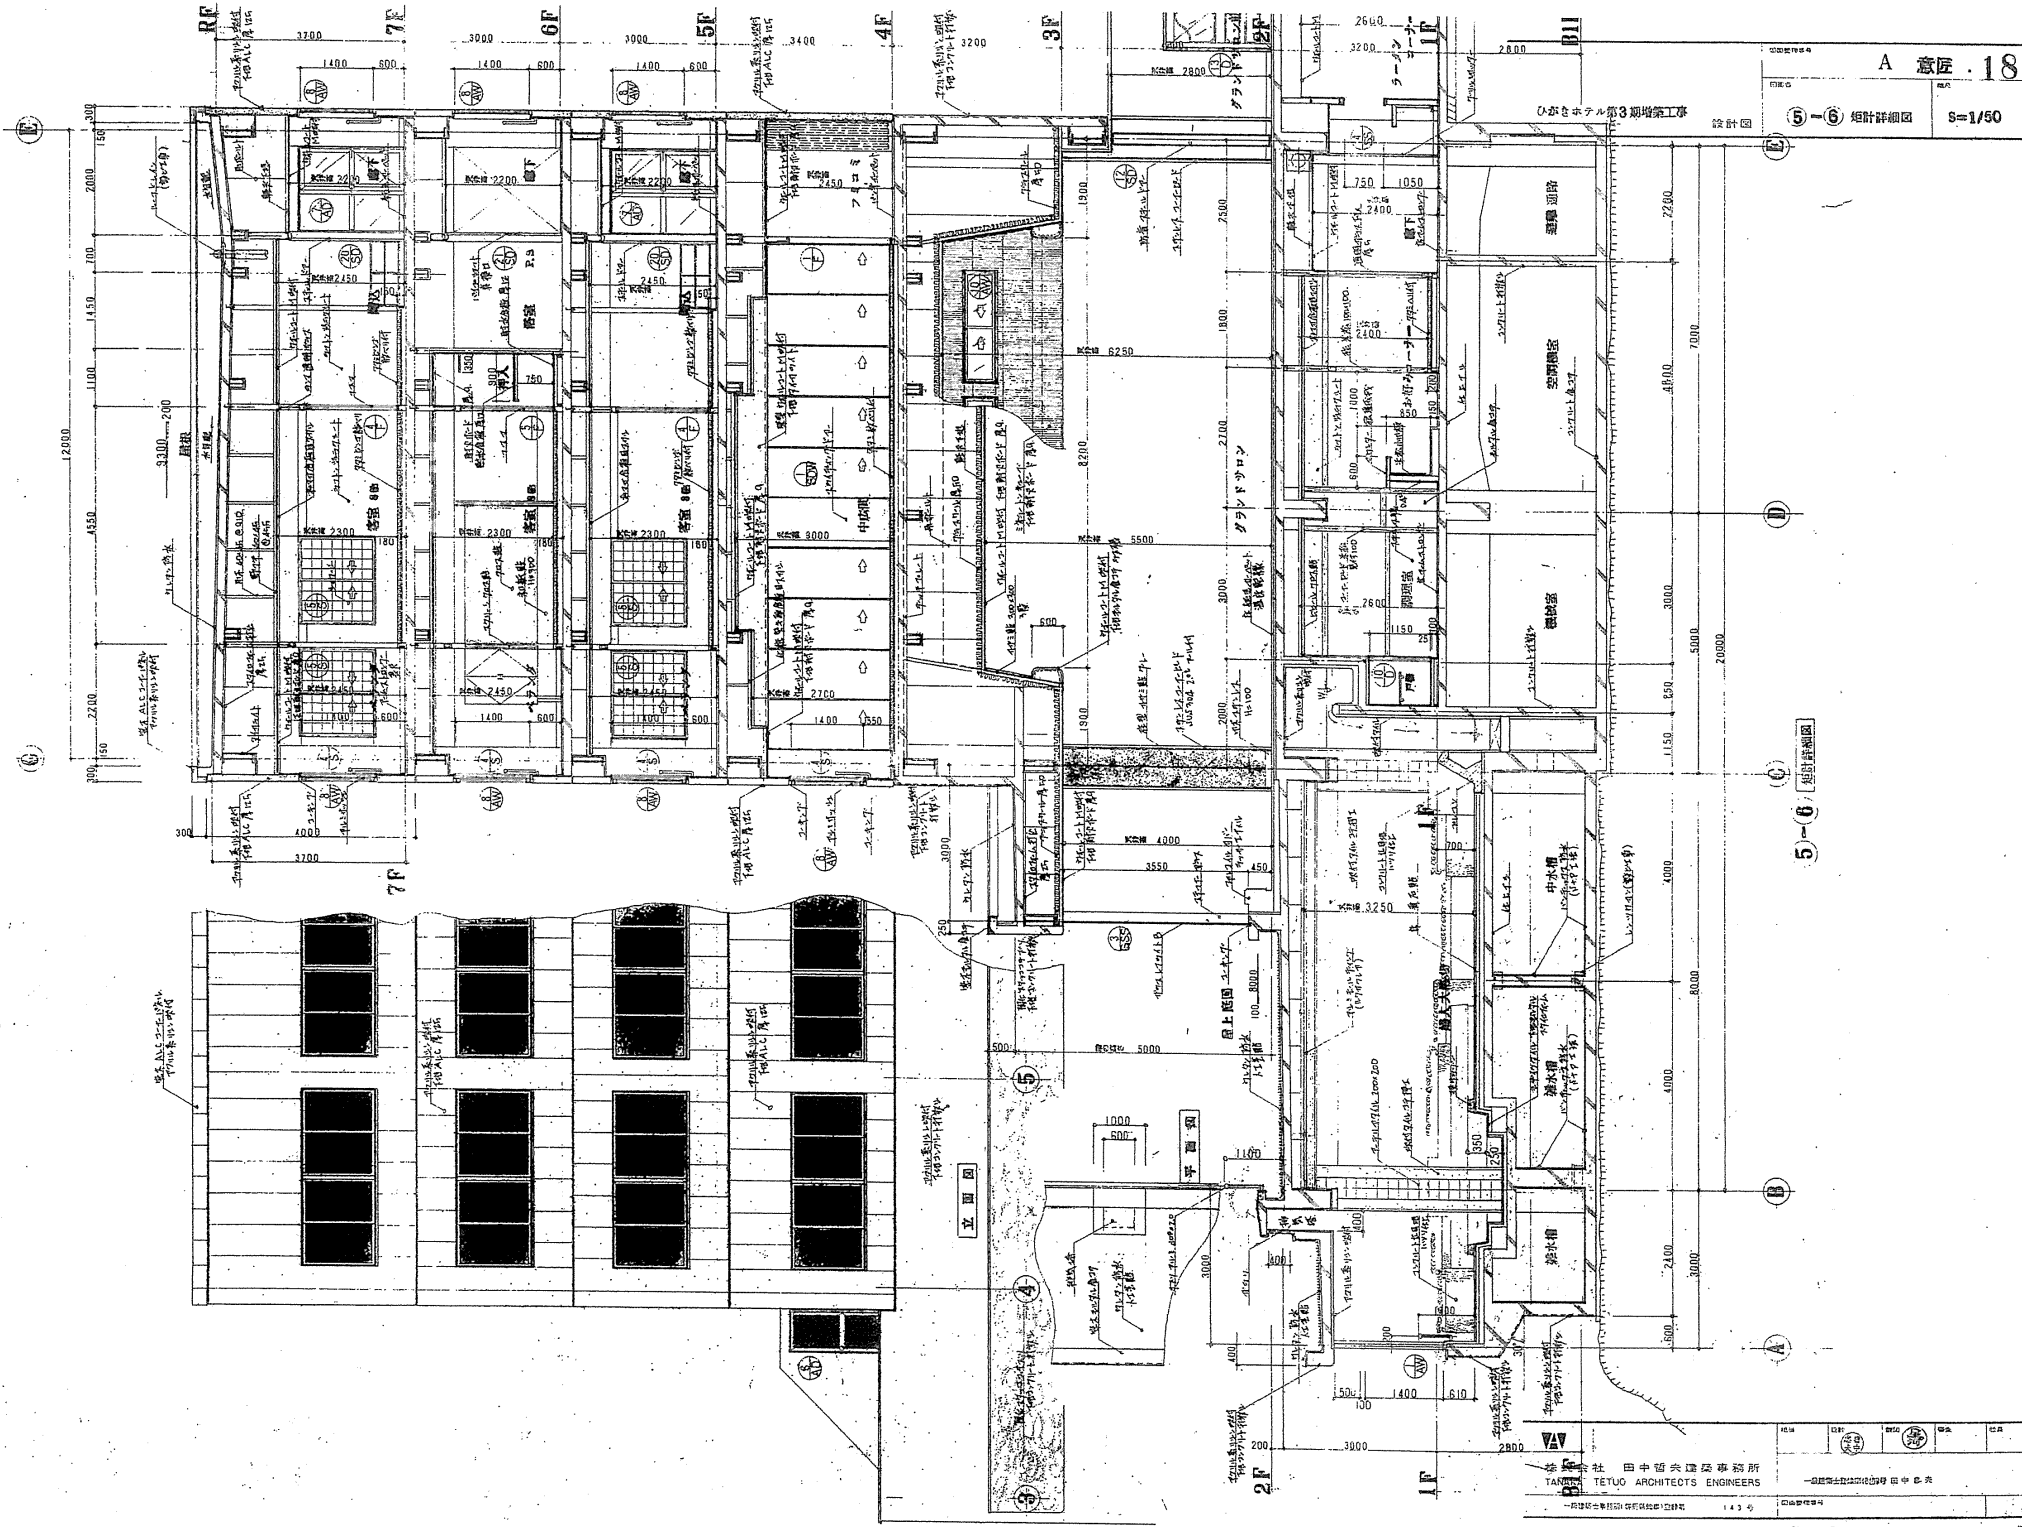

5-6 短計詳細図

